


ISTNIEJĄCA INSTALACJA

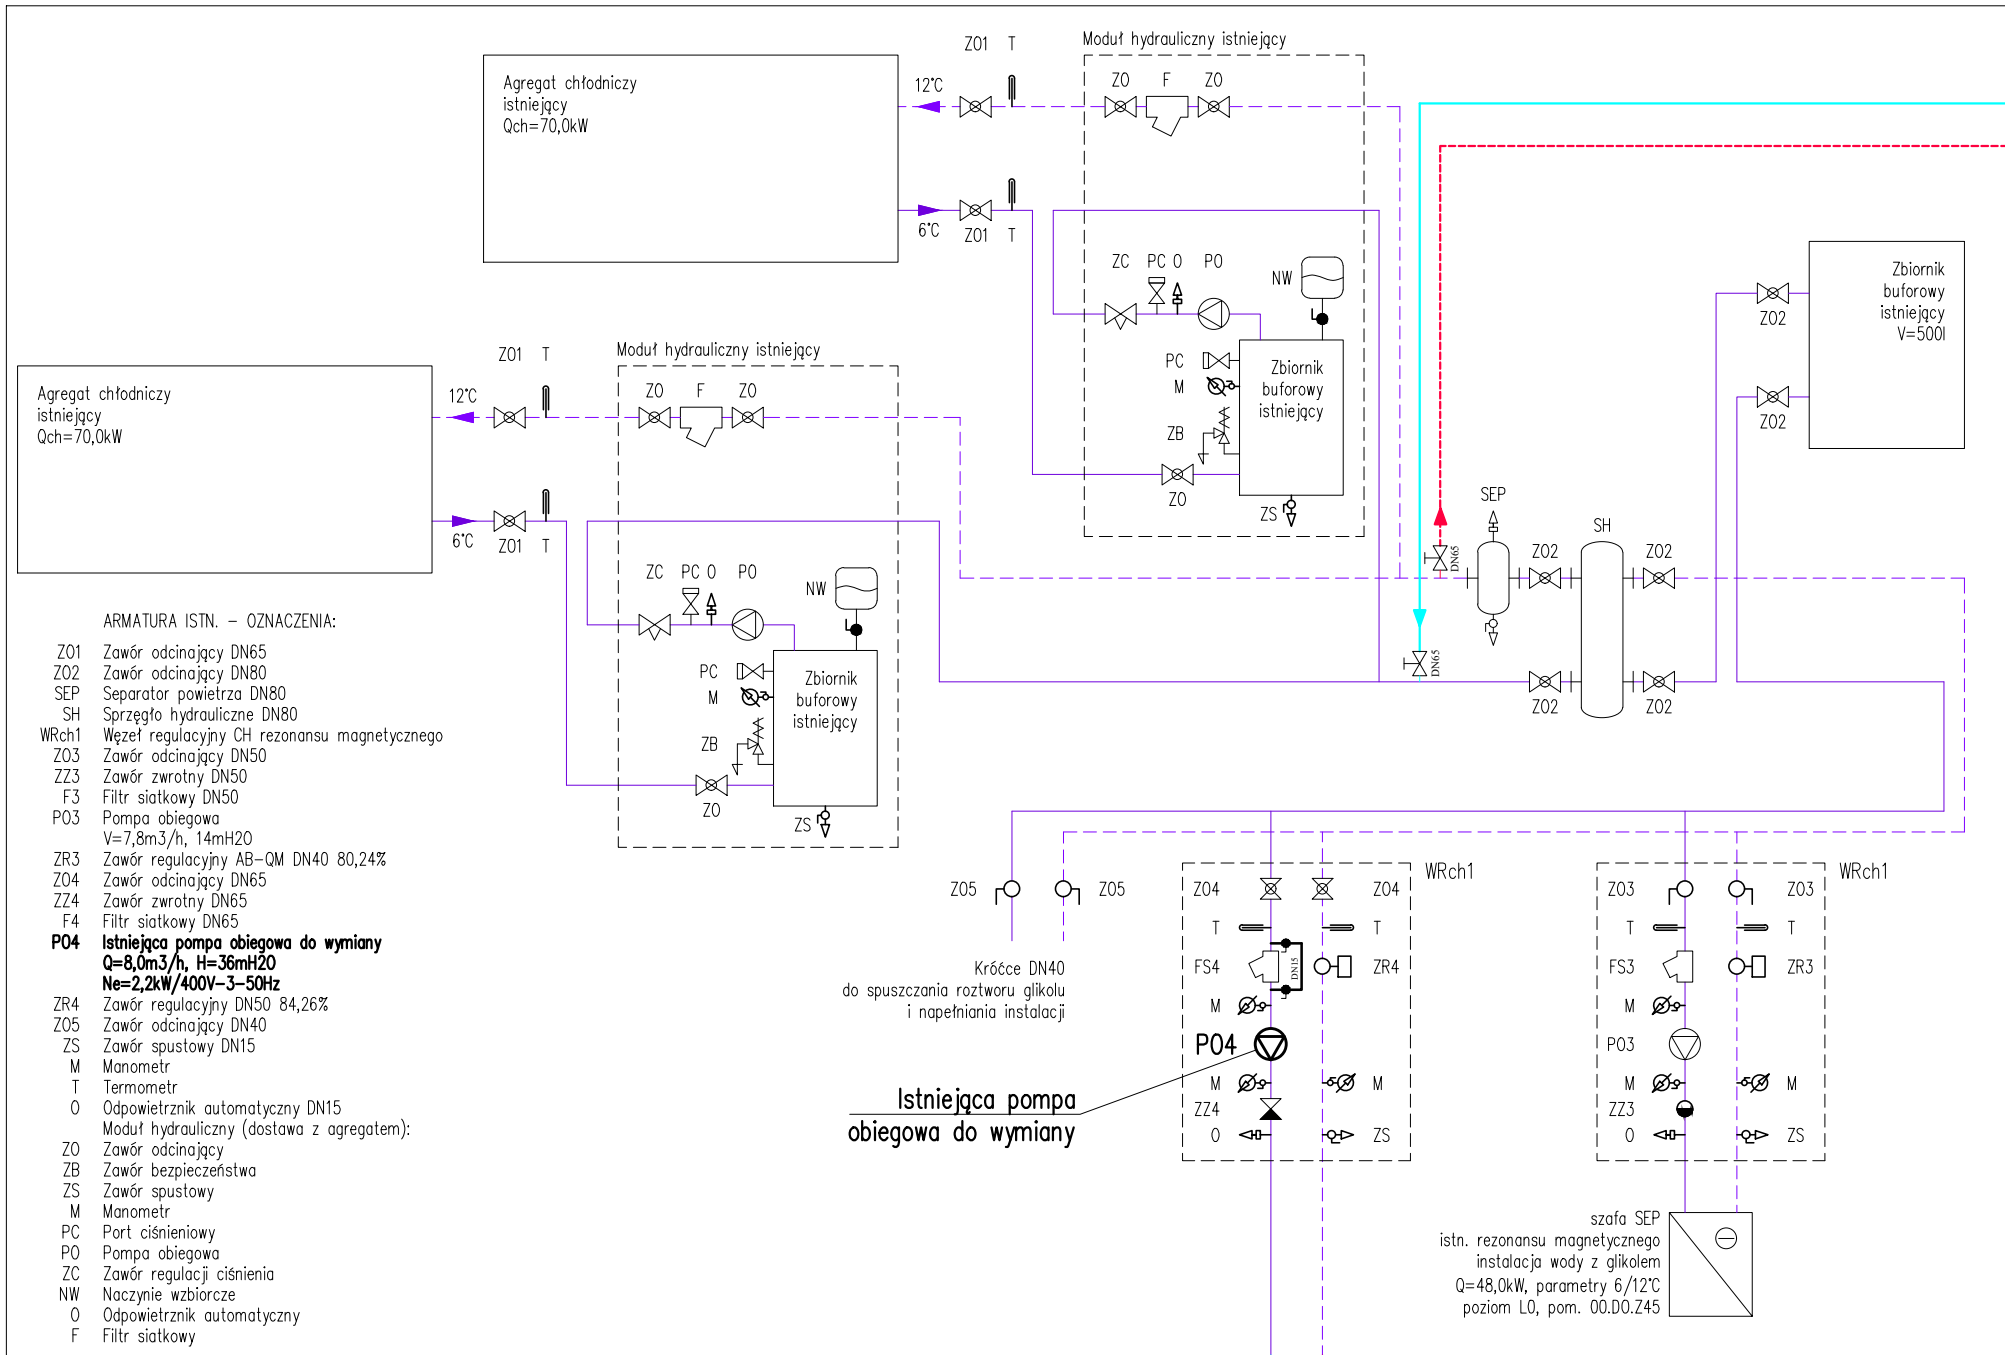

- ARMATURA ISTN. – OZNACZENIA:
- Z01 Zawór odcinający DN65
  - Z02 Zawór odcinający DN80
  - SEP Separator powietrza DN80
  - SH Sprzęgło hydrauliczne DN80
  - WRch1 Węzeł regulacyjny CH rezonansu magnetycznego
  - Z03 Zawór odcinający DN50
  - ZZ3 Zawór zwrotny DN50
  - F3 Filtr siatkowy DN50
  - P03 Pompa obiegowa V=7,8m3/h, 14mH2O
  - ZR3 Zawór regulacyjny AB-QM DN40 80,24%
  - Z04 Zawór odcinający DN65
  - ZZ4 Zawór zwrotny DN65
  - F4 Filtr siatkowy DN65
  - P04 Istniejąca pompa obiegowa do wymiany Q=8,0m3/h, H=36mH2O Ne=2,2kW/400V-3-50Hz**
  - ZR4 Zawór regulacyjny DN50 84,26%
  - Z05 Zawór odcinający DN40
  - ZS Zawór spustowy DN15
  - M Manometr
  - T Termometr
  - O Odpowietrznik automatyczny DN15
  - Moduł hydrauliczny (dostawa z agregatem):
  - Z0 Zawór odcinający
  - ZB Zawór bezpieczeństwa
  - ZS Zawór spustowy
  - M Manometr
  - PC Port ciśnieniowy
  - P0 Pompa obiegowa
  - ZC Zawór regulacji ciśnienia
  - NW Naczynie zbiorcze
  - O Odpowietrznik automatyczny
  - F Filtr siatkowy


LEGENDA:

- istniejąca instalacja CH – zasilanie
- istniejąca instalacja CH – powrót
- projektowana instalacja CH – zakres dostawcy urządzeń


UWAGI:

- Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
- Praca max 2 agregatów jednocześnie

ZAKRES DOSTAWCY URZĄDZEŃ DŁUGOŚĆ INSTALACJI( ZASILANIE , POWRÓT) POMIEDZY AGREGATEM A ISTN. INSTALACJĄ NA DACHU

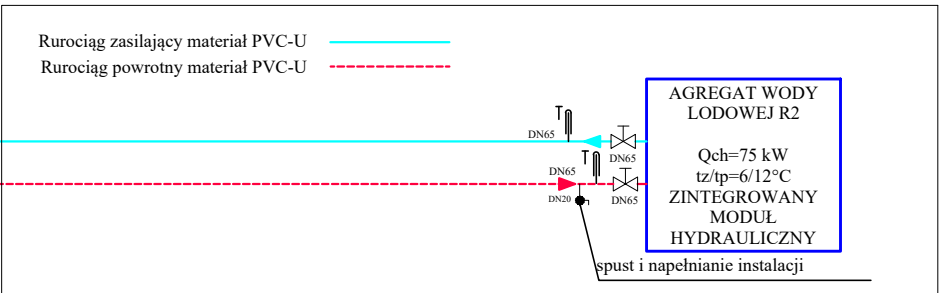

ZAKRES DOSTAWCY URZĄDZEŃ DŁUGOŚĆ INSTALACJI( ZASILANIE , POWRÓT) POMIEDZY REZONANSEM A ISTN. WĘZŁEM REGULACYJNYM

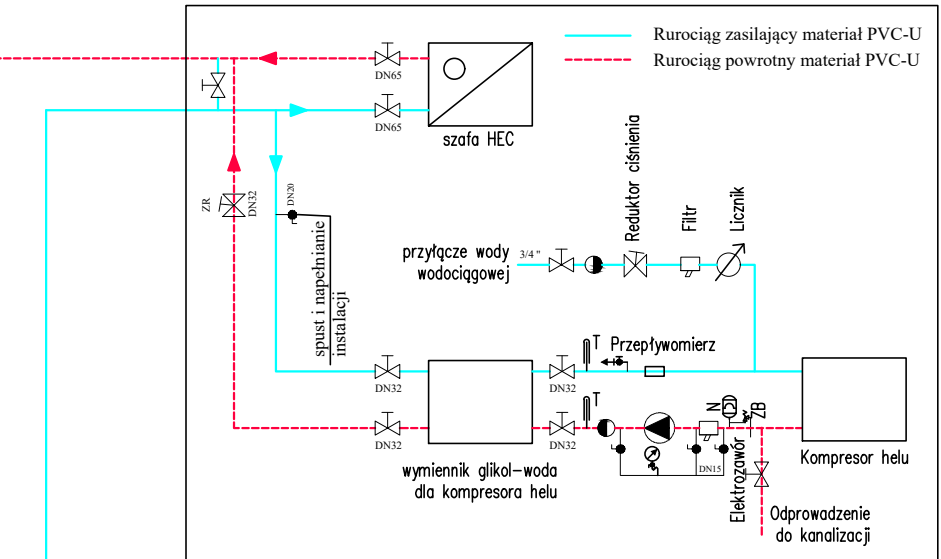

**elbes**  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Elżbieta Bester  
ul. Szybowcowa 22/30  
54-130 Wrocław

pracownia projektowa  
ul. Bystrzycka 69c/p.5A  
54-215 Wrocław  
tel. 071 339 04 49  
elbes@biuro.wroclaw.pl

Obiekt	SP ZOZ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. TADEUSZA MARCINIAKA WE WROCŁAWIU ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
Inwestor	"NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI" Sp. z o.o. ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław
Temat:	DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SZPITALNEJ DLA POTRZEB NOWEGO REZONANSU

Tytuł rysunku Schemat instalacji wody lodowej.		Data 08.2019	
Autorzy	SPECJALNOŚĆ	Nr upraw.	Podpis
Projektant : mgr inż. Elżbieta Bester	SANITARNA	116/79/WBPP	
Sprawdzający: mgr inż. Agata Podgórn	SANITARNA	248/02/DUW	
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY			
Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku. Rysunek ten nie może być kopiowany, powielany, ani udostępniany trzecim osobom bez naszej zgody. Każde nadużycie może grozić wszczęciem postępowania cywilno - karnego.		Skala -	Nr rysunku <b>KLM-5</b>